



Арт. 83004 C



Арт. 83006 C



Арт. 83012 C

Напольные решения

В условиях постоянно меняющейся рабочей среды мы разработали решения, отвечающие множеству требований. Будь то **решения для создания новых рабочих пространств или реконфигурации существующих.**

Новые напольные люки на 8, 12 и 24 модуля.

напольные люки		арт.	цвет
	Напольный люк на 4 модуля Внешние размеры (мм): Ø 139. Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 172	83002 C	CZ AT BR
	Монтажная коробка для люка на 4 модуля Фиксаторы в комплекте.	83052	–
	Напольный люк на 8 модулей new Внешние размеры (мм): 256 x 166 Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 173	83004 C	CZ AT
	Монтажная коробка для люка на 8 модулей new Полистироловый блок в комплекте.	83054	–
	Напольный люк на 12 модулей new Внешние размеры (мм): 256 x 211 Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 173	83006 C	CZ AT
	Монтажная коробка для люка на 12 модулей new Полистироловый блок в комплекте.	83056	–
	Напольный люк на 16 модулей Внешние размеры (мм): 256 x 256. Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 173	83008 C	CZ AT
	Напольный люк на 16 модулей с крышкой из нержавеющей стали Внешние размеры (мм): 256 x 256. Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 173	83008 C	ZI AI
	Монтажная коробка для люка на 16 модулей Полистироловый блок в комплекте.	83058	–
	Напольный люк на 24 модуля new Внешние размеры (мм): 256 x 369 Фиксаторы в комплекте. Техническая информация – стр. 173	83012 C	CZ AT
	Монтажная коробка для люка на 24 модуля new Полистироловый блок в комплекте.	83062	–

C – Изделие в сборе. | BR – Белый; CZ – Серый; AT – Антрацит; ZI – Серый/Нерж. сталь; AI – Антрацит/Нерж. сталь.
Применяется с устройствами MEC Q45.

Напольный люк – 4 модуля

Описание



Арт. 83002 C

Люк для установки в бетонный пол с помощью монтажной коробки (Арт. 83052) и в фальш-пол с использованием фиксаторов.

Доступен в цветах **CZ** – серый, **AT** – антрацит, **BR** – белый.

Используется с устройствами серии **QUADRO 45**.


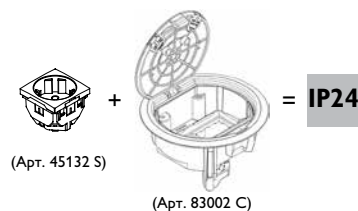


Схема монтажа

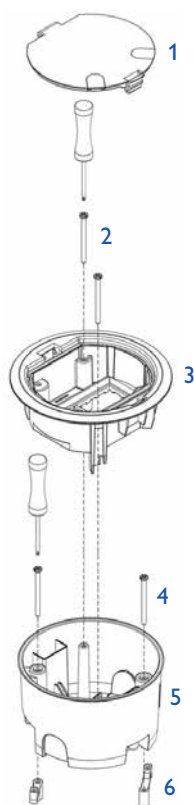

1 - Крышка люка на 4 модуля.

2 - Саморезы для пластиковых фиксаторов.


3 - Люк на 4 модуля (Арт. 83002 C).

4 - Саморезы для пластиковых фиксаторов.

5 - Монтажная коробка для люка на 4 модуля (Арт. 83052).

6 - Пластиковые фиксаторы.

Размеры, мм

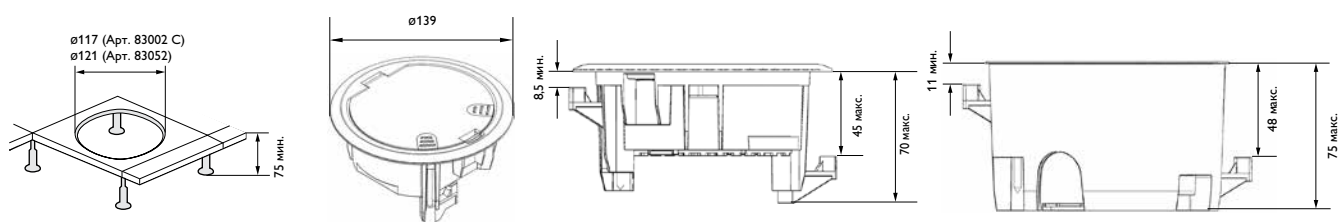

Напольные люки – 8, 12, 16, 24 модулей

Описание


**IK10****Арт. 83004 C | 83006 C | 83008 C | 83012 C**

Люк для установки в бетонный пол с использованием монтажной коробки (Арт. 83058) и в фальш-пол с помощью фиксаторов.


Доступен в цветах **CZ** – серый и **AT** – антрацит.

Доступен с крышкой из нержавеющей стали **ZI** – серый/нержавеющая сталь и **AI** – антрацит/нержавеющая сталь.


Используется с устройствами серии **QUADRO 45**.

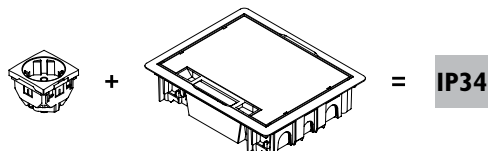

Установка в фальш-пол

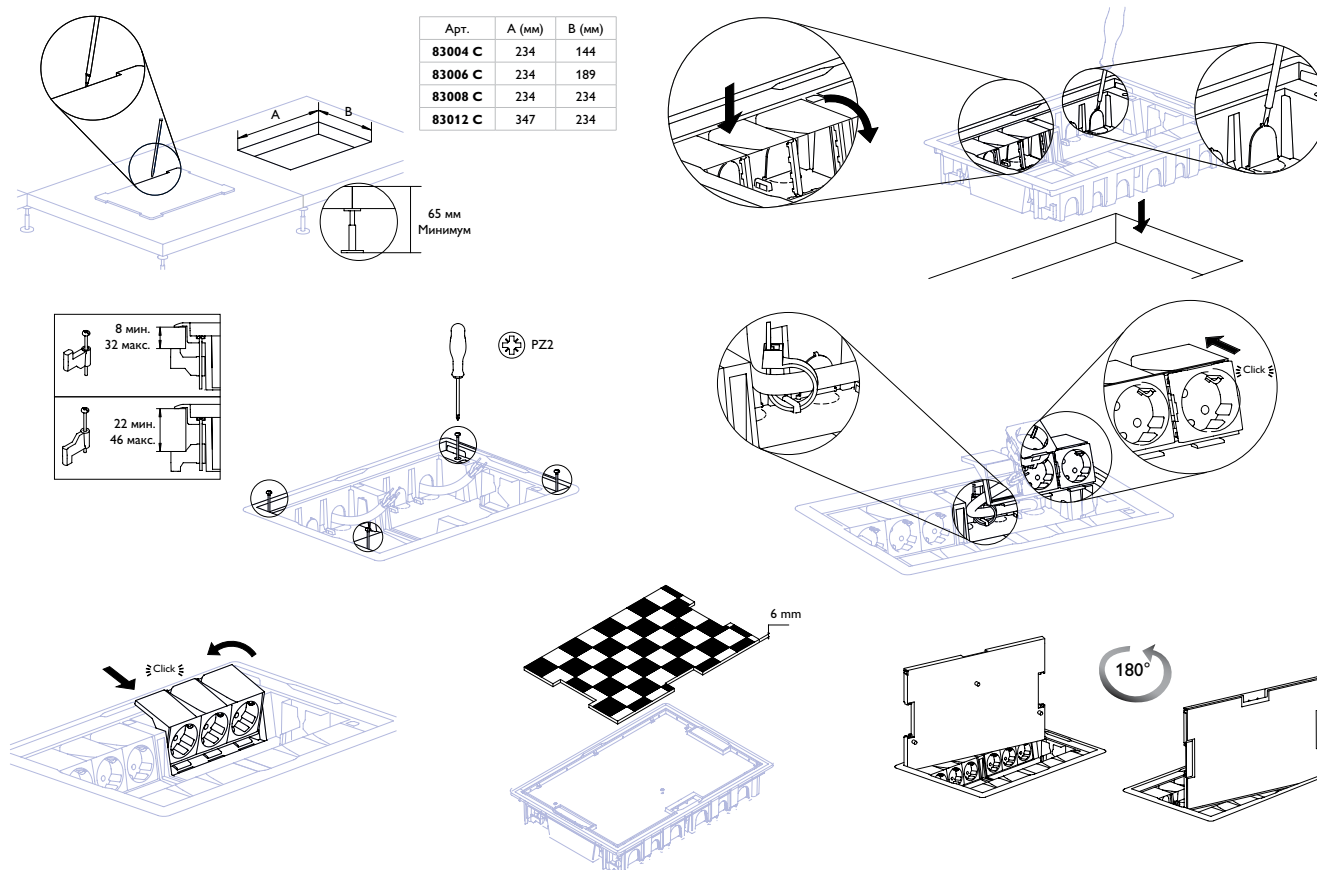


Размеры, мм

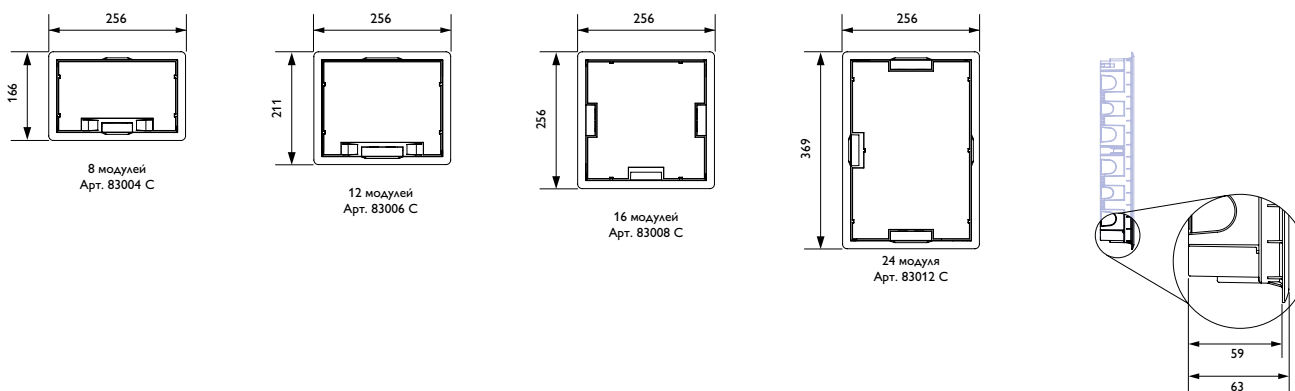


Напольные люки - 8, 12, 16, 24 модуля

Установка в бетонный пол с помощью монтажной коробки

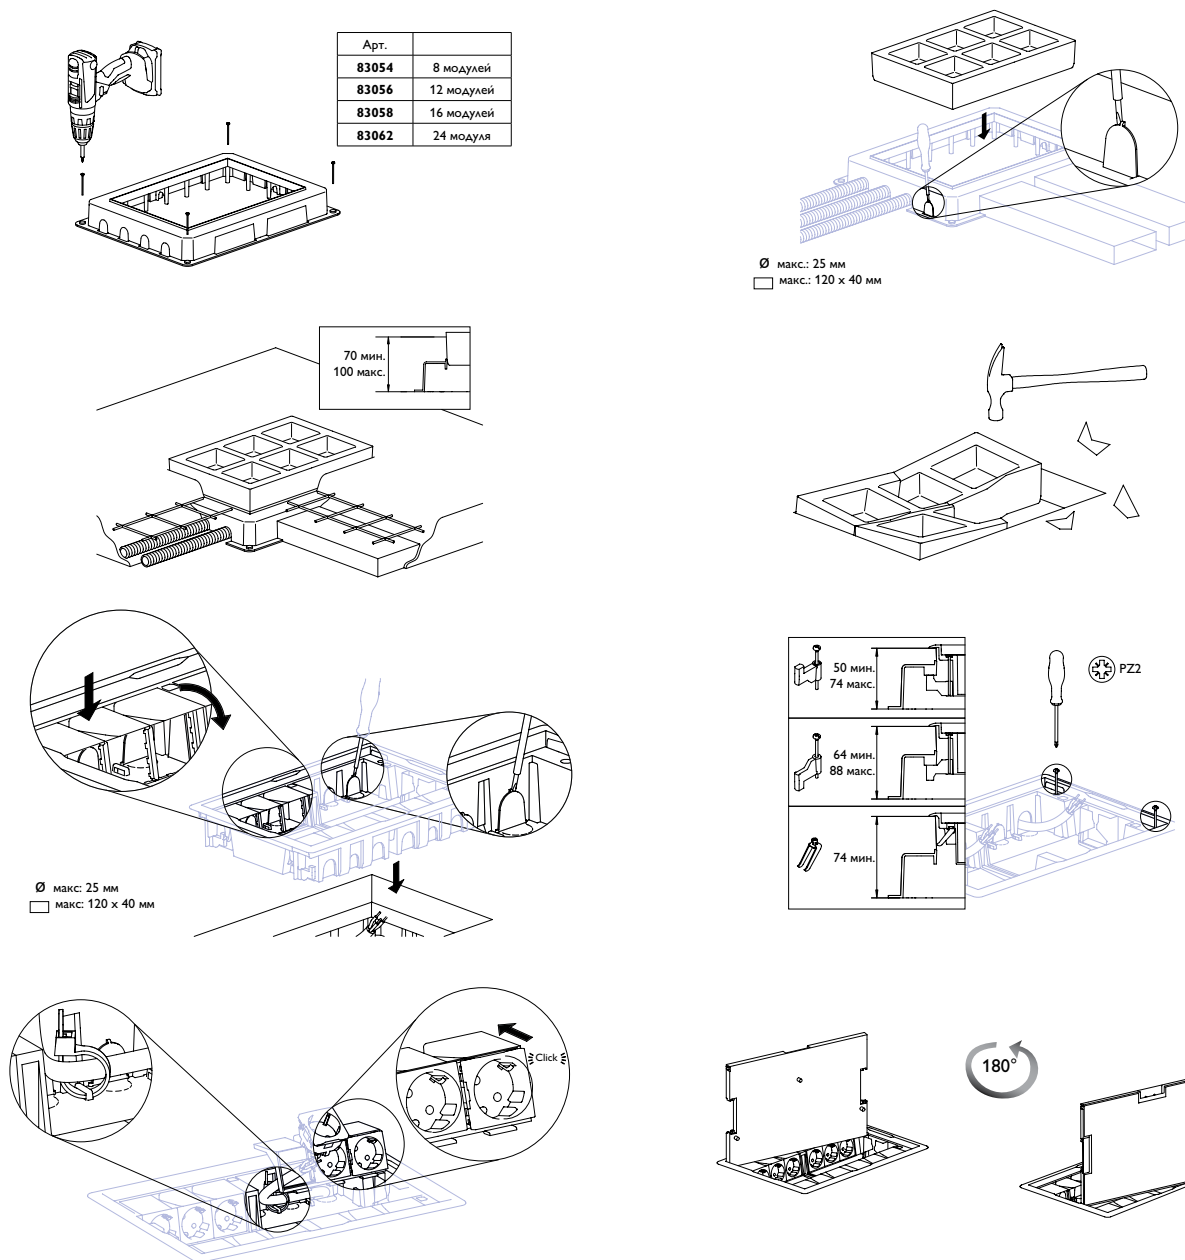

Размеры, мм

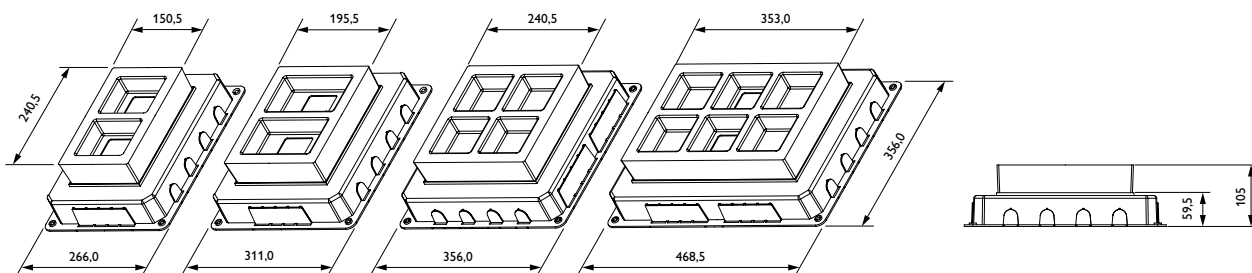

Классификация в соответствии со стандартами EN 60670-1, EN 60670-23

Раздел 7	Классификация	4, 8, 12, 16 и 24 модуля
7.1	Материал	Изоляционный
7.2	Тип установки	Утопленный, полуутопленный монтаж в стены, потолки или полы
		Утопленный, полуутопленный или встроенный монтаж в фальш-полы, -потолки, -стены, мебель
		Монтаж в бетонный пол (7.6)
		Уход за напольным покрытием: внутри люка и монтажной коробки допустима сухая уборка
7.3	Тип вводов для кабеля	Для плоских каналов и гофрированных труб
7.4	Средства фиксации кабеля и труб	Без фиксации
7.5	Минимальная и максимальная температуры при установке	От -25 до +60 °C
7.6	Максимальная температура бетона в процессе заливки	+90 °C
7.8	Средства фиксации устройств внутри люков	Суппорта
7.101	Тип крышки	Вынимаемая подвижная крышка

Тестирование в соответствии со стандартами EN 50085-1, EN 50085-2-2

Раздел 10	Классификация	Напольный люк – 4 модуля	Напольный люк – 8, 12, 16 и 24 модуля
10.3.2	Испытание ударом механической прочности при монтаже и эксплуатации	2 Дж	5 Дж
10.3.2	EN 50102 IK Test	IK08	IK10
10.5.1	IEC 60884-1 – NP 1260 Фиксация низковольтных устройств – тест на сопротивление извлечению	Усилие извлечения: 90 Н 1,5х90 = 135 Н	
10.5.103	Сопротивление вертикальной точечной нагрузке	750 Н	
10.5.104	Сопротивление вертикальной распределенной нагрузке	3000 Н	