

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ВРА-*, Ф-*, РА-* И ЗКР-*

ВРА/Ф/РА/ЗКР РЭ/ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем их принудительного охлаждения за счет циркуляции воздуха.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25 °С), температуре от -50 до +45 °С (для исполнения У1) или от -70 до +45 °С (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Комплектация выполняется согласно заказу, где оборудование имеет следующие обозначения:
- ВРА-* (вентилятор с решеткой и с фильтром);
 - РА-* (решетка с фильтром);
 - Ф-* (фильтрующий элемент);
 - ЗКР-* (защитный кожух для решетки **).

* – параметр оборудования;
** – для ЗКР количество винтов М6х20 в комплекте должно совпадать с количеством заклепок на изделии.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ВРА-92	ВРА-124	ВРА-176	ВРА-224	ВРА-292	ВРА-292Б	ВРА-124-12	ВРА-124-24	ВРА-124-48	ВРА-92-12	ВРА-92-24	ВРА-92-48	РА-92	РА-124	РА-176	РА-224	РА-292	ЭКР-92	ЭКР-124	ЭКР-176	ЭКР-224	ЭКР-292	
Габаритные размеры, мм	116,5*116,5*57	148,5*148,5*67,5	204*204*95	255*255*117,5	323*323*141,5		148,5*148,5*67,5		116,5*116,5*57		116,5*116,5*22		148,5*148,5*24,5	204*204*30	255*255*30	323*323*30	159,5*159,5*25	180*192*25	240*240*25	310*310*25	366*366*25		
Рабочее напряжение, В	230 AC						12 DC	24 DC	48 DC	12 DC	24 DC	48 DC	-					-					
Частота сети, Гц	50/60																						
Потребляемая мощность, Вт	11/13	18/15	19/14	37/33	65/77	104/185	8,2	7,7	7,5	6,2	4,7	4,5											
Воздушный поток, м³/ч	20/25	55/66	105/120	230/265	500/560	1048/1156	55			20													
Уровень шума, дБ	36/38	43/50	43/50	48/52	62/64	68/70	43			36													
Температуры рабочие, °C	-40...+70																	-60...+70					
Монтажные параметры, мм	□ 92	□ 124	□ 176	□ 224	□ 292		□ 124			□ 92	□ 92	□ 124	□ 176	□ 224	□ 292	см. чертежи							
Тип крепления	Механизм защелкивания																	Винт М6					
Класс защиты	IP54																	IP20					


Фильтры Ф-92, Ф-124, Ф-224, Ф-292 имеют IP55 класс защиты.

					ВРА/Ф/РА/ЭКР РЭ/ПС			
					ПАСПОРТ			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
Разраб								
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.					ООО «АМАДОН»			

УСТАНОВочНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭКР

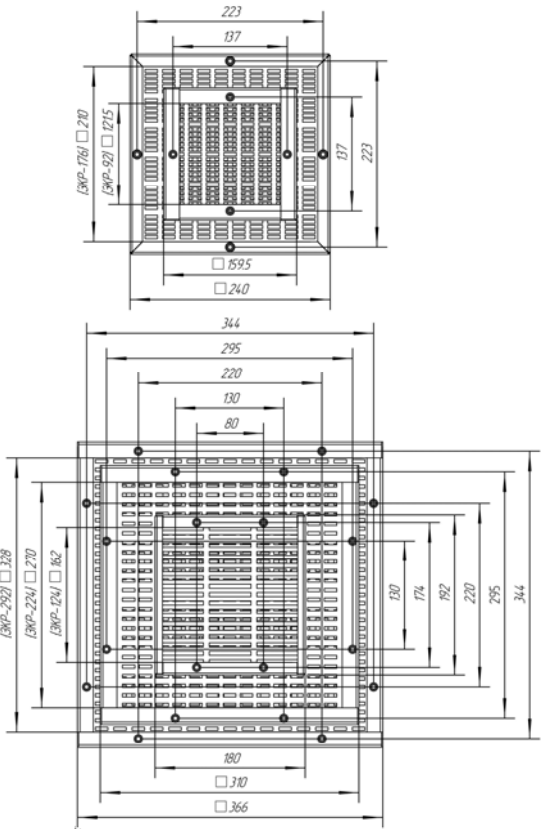

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРА

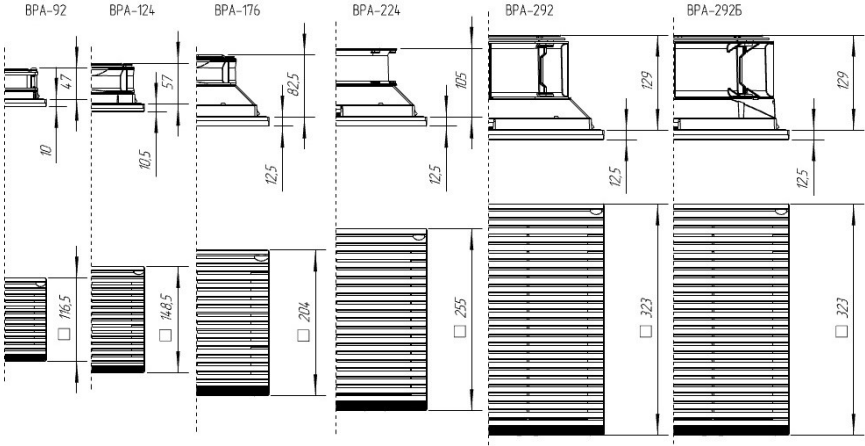

					ВРА/Ф/РА/ЭКР РЭ/ПС				Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					3